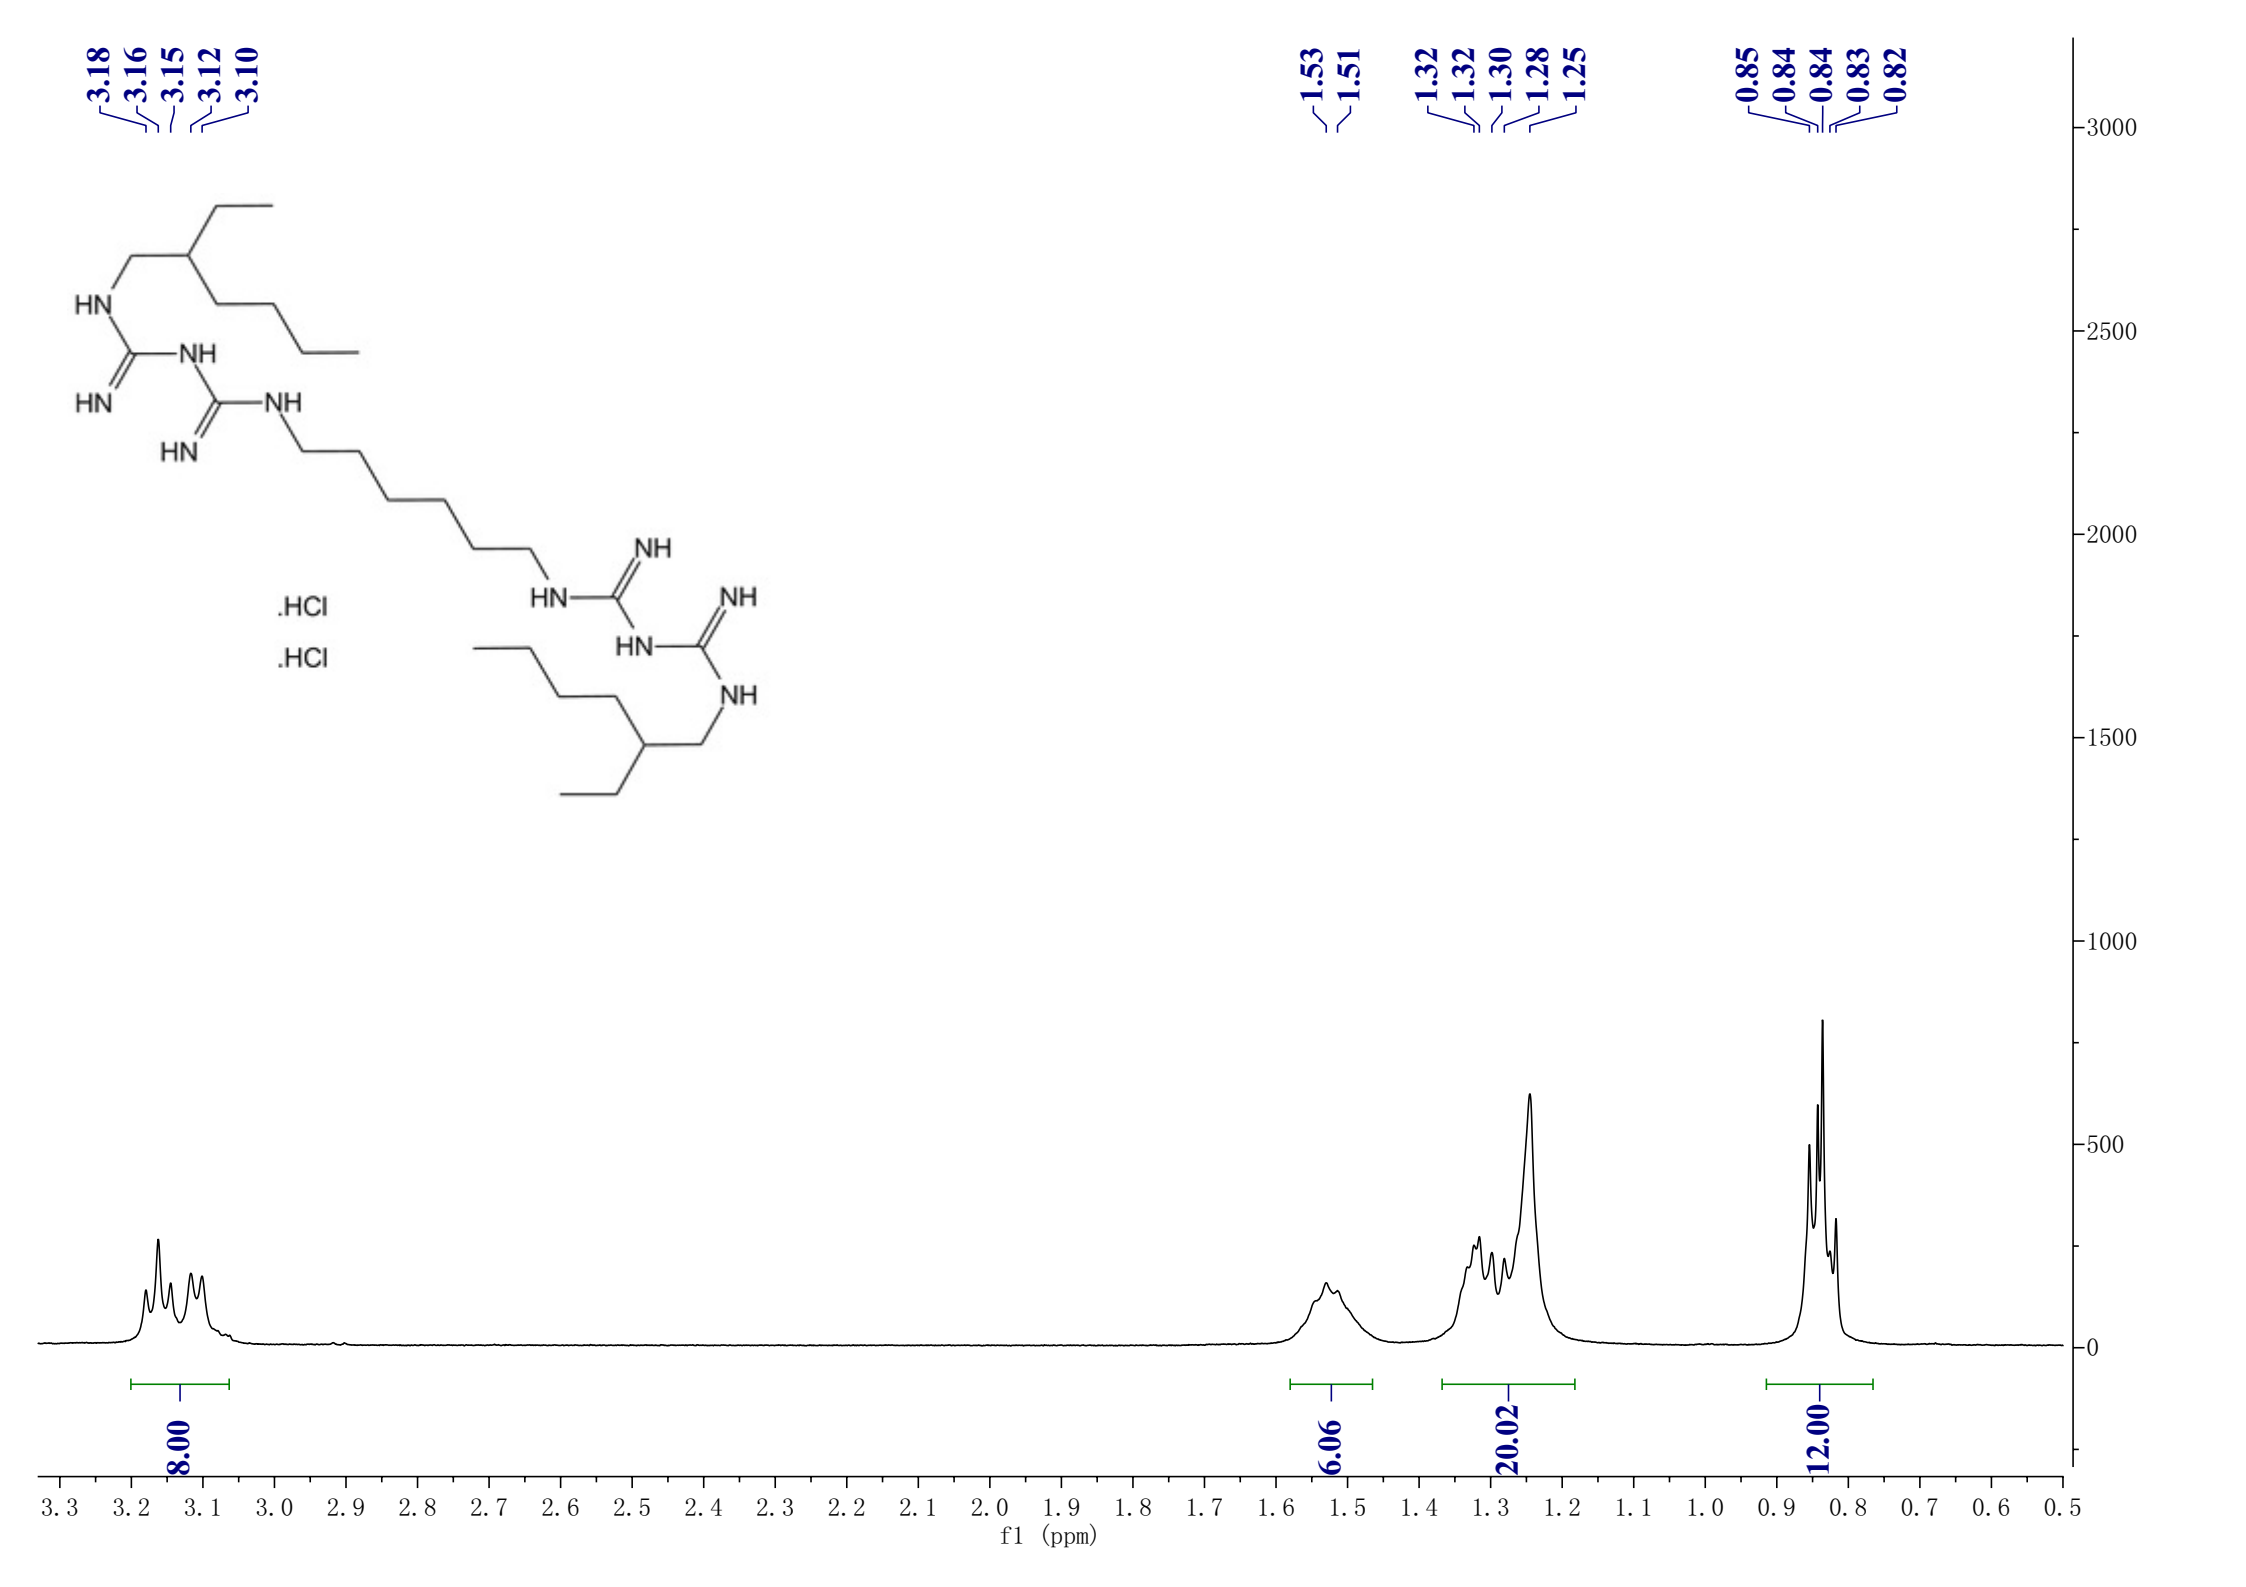
3.18
3.16
3.15
3.12
3.10
1.53
1.51
1.32
1.32
1.30
1.28
1.25
0.85
0.84
0.84
0.83
0.82
HN
NH
HN
NH
HN
NH
HN
NH
HN
NH
.HCl
.HCl
8.00
6.06
20.02
12.00
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
f1 (ppm)